
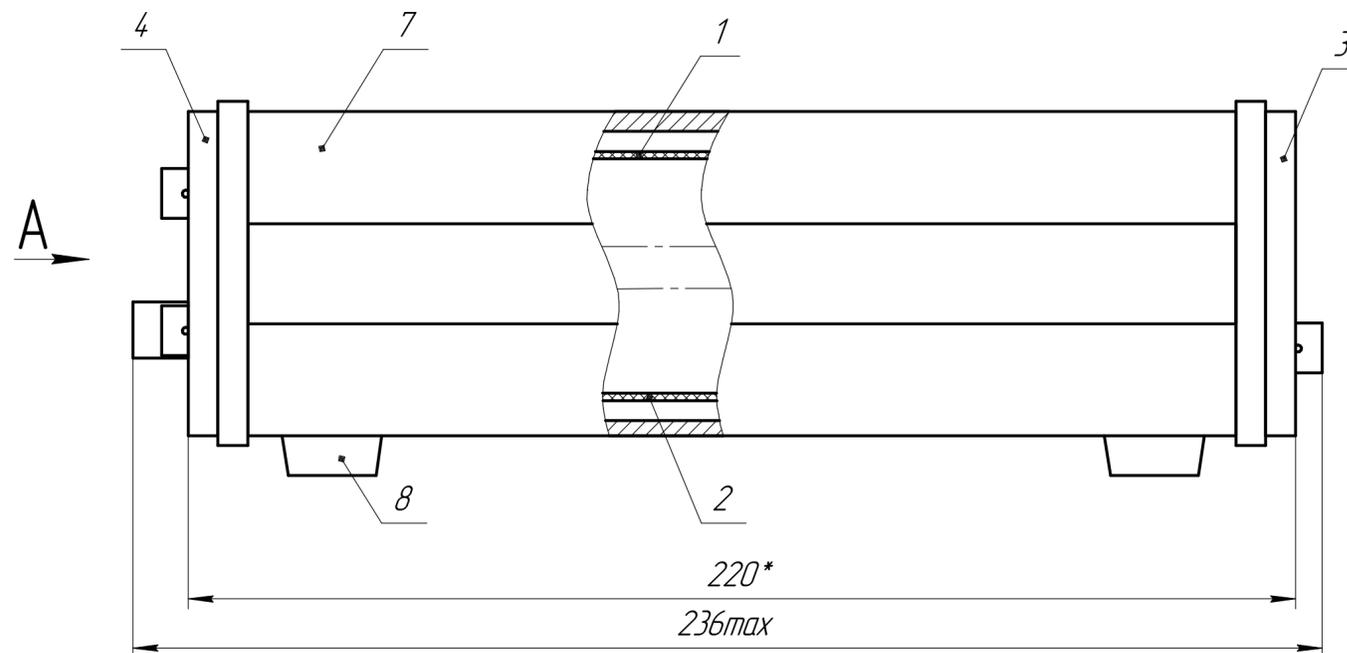


A

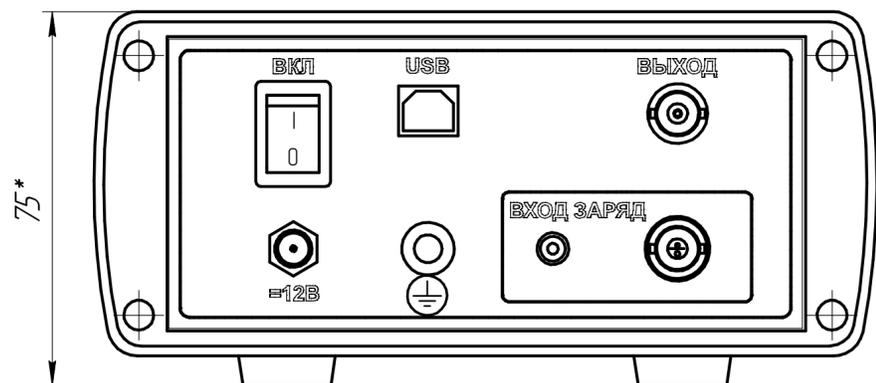

- * Размеры для справок.
- Электромонтаж условно не показан. Электромонтаж выполнять согласно АБКЖ.431134.00233. Технические требования к электромонтажу по ОСТ В95 1751-85 ОСТ В95 1642-75.
- Остальные технические требования по ОСТ В95 2606-90.

| | |
|---------------|--|
| Перв. исполн. | |
| Справ. № | |
| Инд. № подл. | |
| Взам. инд. № | |
| Инд. № дубл. | |
| Инд. № подл. | |
| Подп. и дата | |
| Подп. и дата | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------|-------------------|--------------------------------|------|--------|---------|
| | | | | АБКЖ.431134.002СБ | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Усилитель измерительный AP5110 | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | | | | Сборочный чертеж | | | 1:1 |
| Разраб. | Цыпенков | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Пров. | Архипкин | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | Кирпичев | | | | | | | |