


А/Т-1321СБ

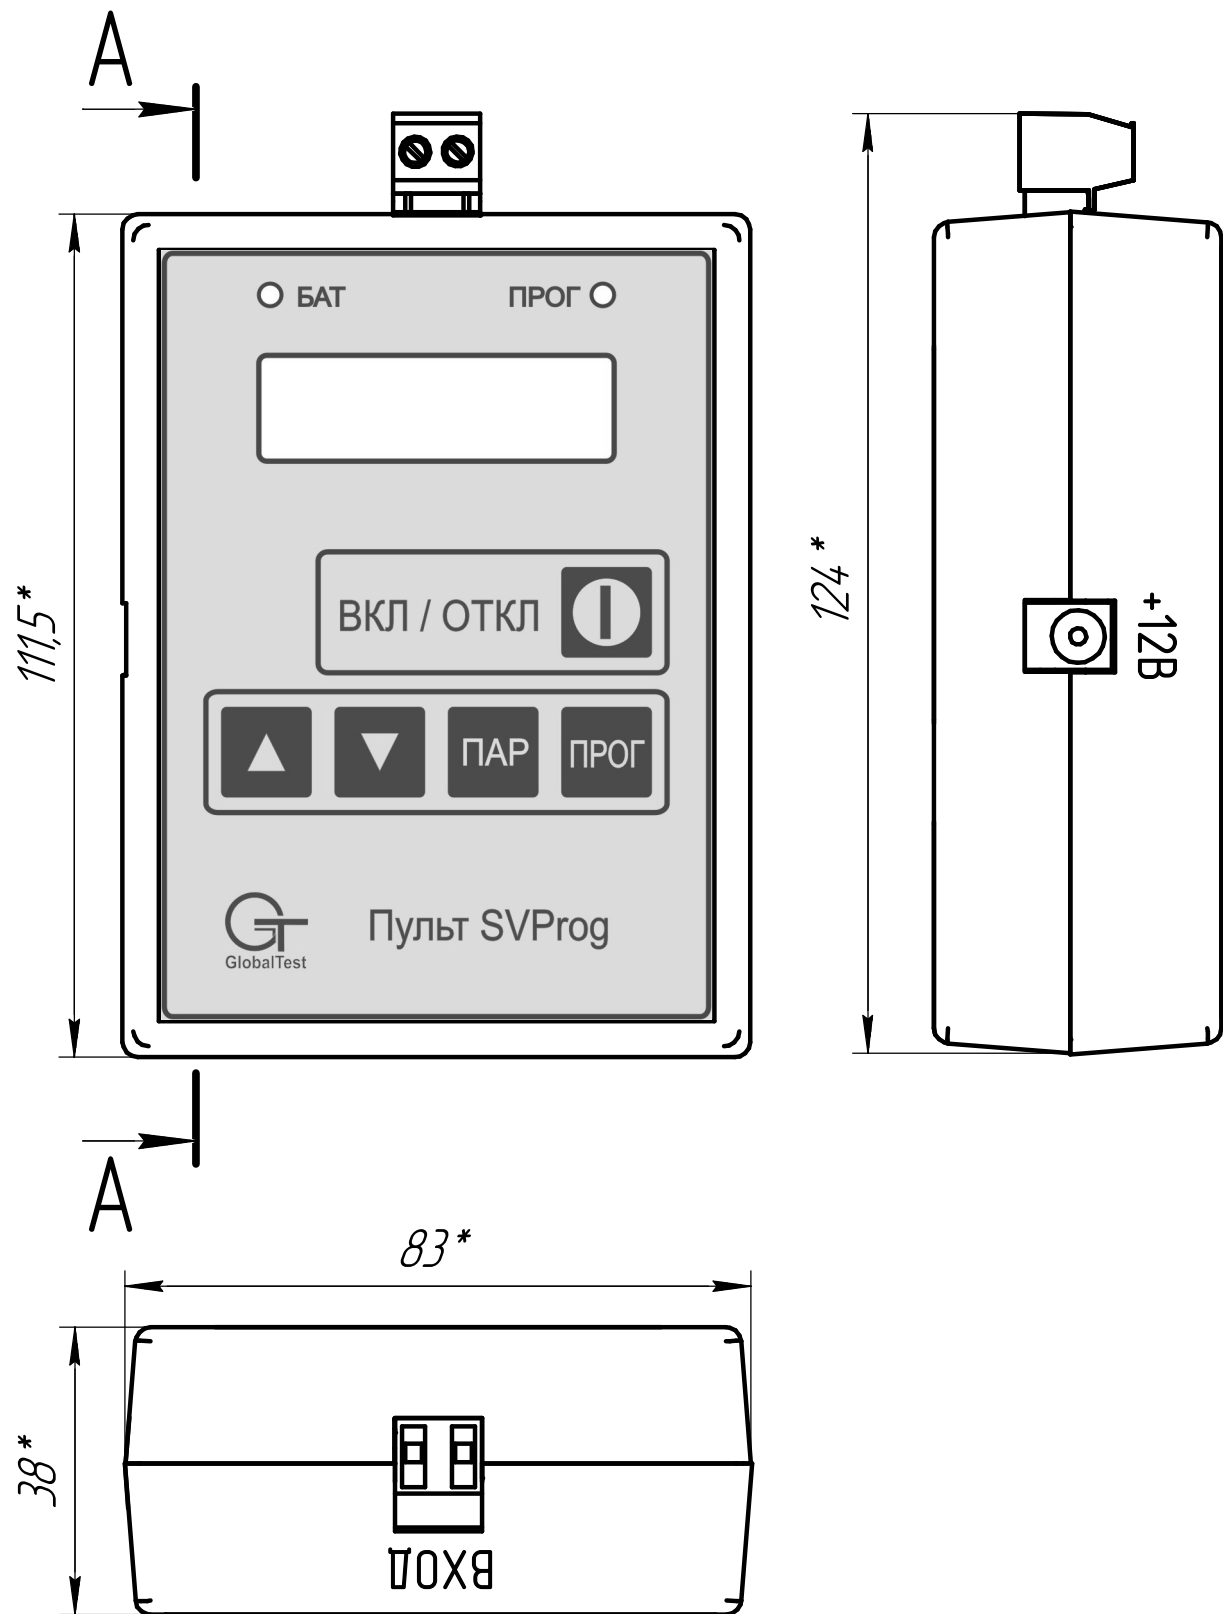

- * Размеры для справок.
- Электромонтаж условно не показан. Электромонтаж выполнять согласно АГТ-1321.33. Технические требования к электромонтажу по ОСТ В95 1751-85.
- Установку держателя для кроны поз.10 в отсеке для батареи крышке нижней поз 2. производить по технологии предприятия-изготовителя.
- Остальные технические требования по ОСТ В95 2606-90.

					АЛТ-ЛЗ21СБ				
					Пульт SVProg Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1	
Разраб.		Цыпленков							
Пров.		Архипкин							
Т.контр.						Лист	Листов	1	
						ГлобалТест			
Н.контр.									
Утв.		Кирпичев							
Копировал					Формат А3				